


Austausch Gamma 2233BFS II gegen THETA im Fischer KF-G

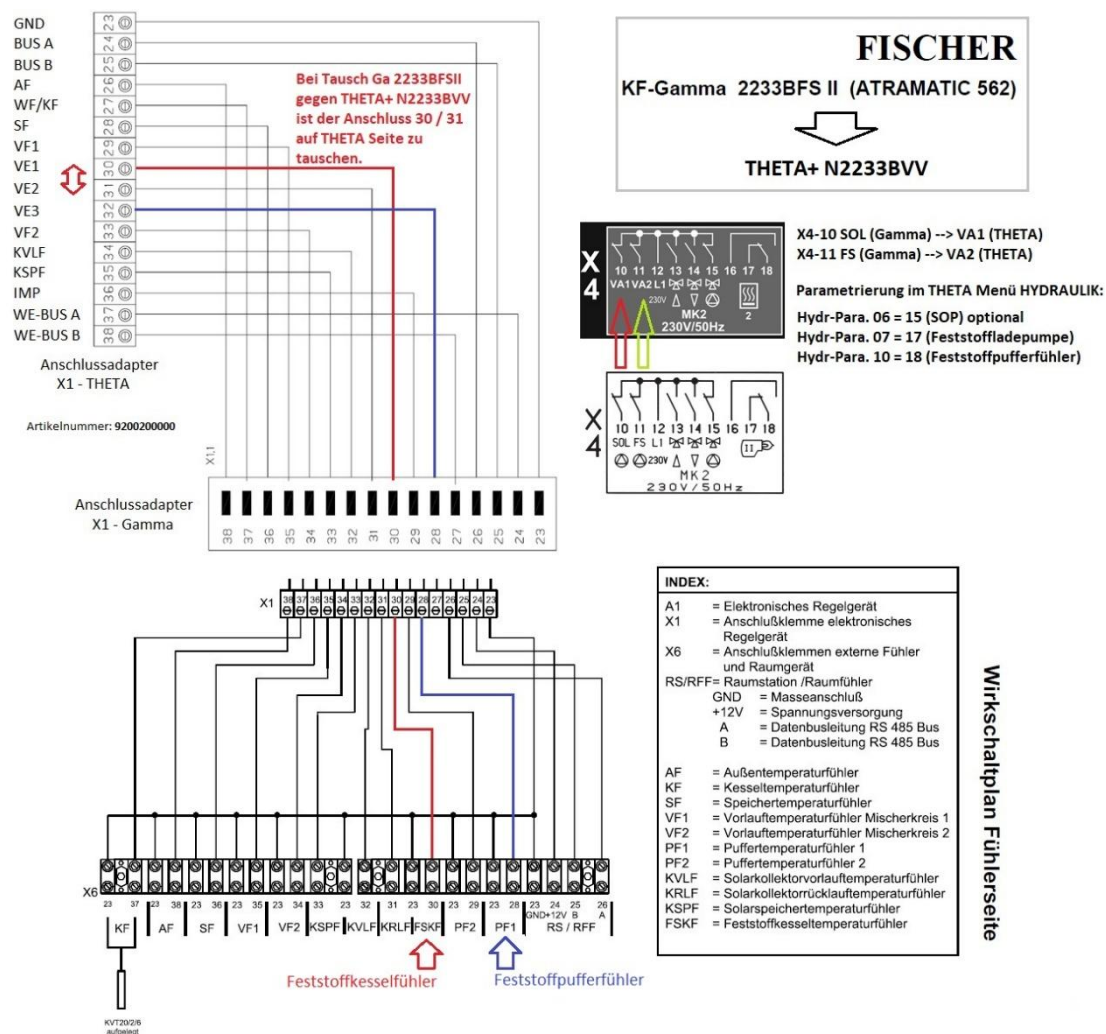

Der Feststoffkesselfühler (NI 1000) an der Gamma Regelung ist gegen einen Fühler KVT 20 (Art.-Nr. 9520937000) auszutauschen!
Der Solarkollektorfühler (NI 1000) an der Gamma Regelung ist gegen einen Fühler PT 1000 (Art.-Nr. 9520953000) auszutauschen!

EbV Elektronikbau- und Vertriebs GmbH

Heisterner Weg 8-12
57299 Burbach

✉ support@ebv-gmbh.de

☎ und ☎
+49 2736 44 30 5 - 900
+49 2736 44 30 5 - 901

Servicezeiten

Montag – Donnerstag 08:00 – 12:30 Uhr und 13:30 – 16:00 Uhr
Freitag 08:00 – 12:30 Uhr und 13:30 – 15:00 Uhr