



Austausch Gamma 223BFS II gegen THETA im WG 400 SF (II)

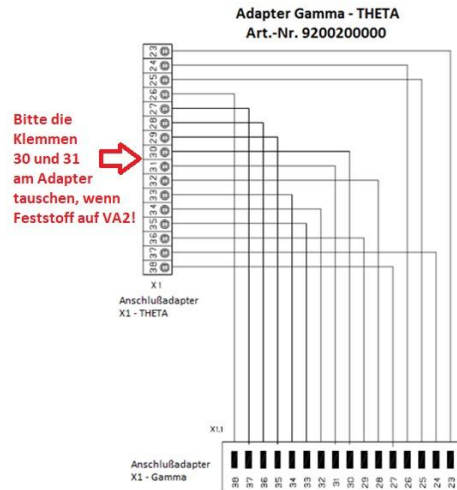

**Bitte die
Klemmen
30 und 31
am Adapter
tauschen, wenn
Feststoff auf VA2!**

Austausch Gamma 2233BFS II gegen THETA+ N2233BVV im WG 400 SF II

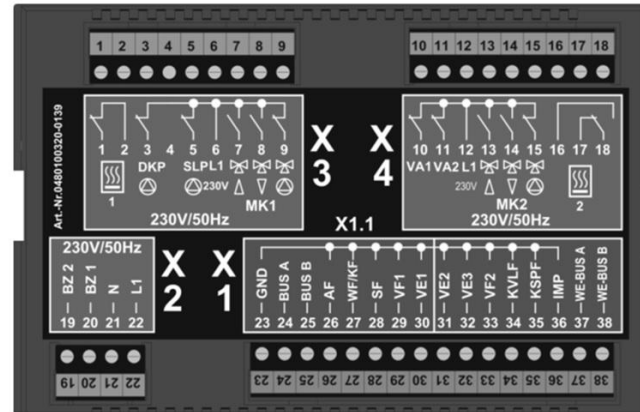

Zur Umsetzung der Anschlüsse müssen folgende Parameter an der THETA Regelung eingestellt werden:

Hydraulik-Para 06 = 15 (SOP) optional, wenn Solar verwendet wird.

Hydraulik-Para 07 = 17 (FSP) optional, wenn Feststoff verwendet wird.


Optional:

Hydraulik-Para 10 = 19 (PF-1) für Pufferfühler oben oder
Hydraulik-Para 10 = 14 (KRLF) optional wenn Solar mit Kollektorrücklauffühler verwendet wird.
Der Fühleranschluss ist dann von Anschluss 39 auf 40 zu verlegen.

Tipp:

Um sicher zustellen über welchen Ausgang die Ansteuerung bisher erfolgte, sollte an der neuen THETA Regelung ein Relais test durchgeführt werden.

Entsprechend dieser Erkenntnis kann die notwendige Parametrierung im Hydraulik-Menü vorgenommen werden.

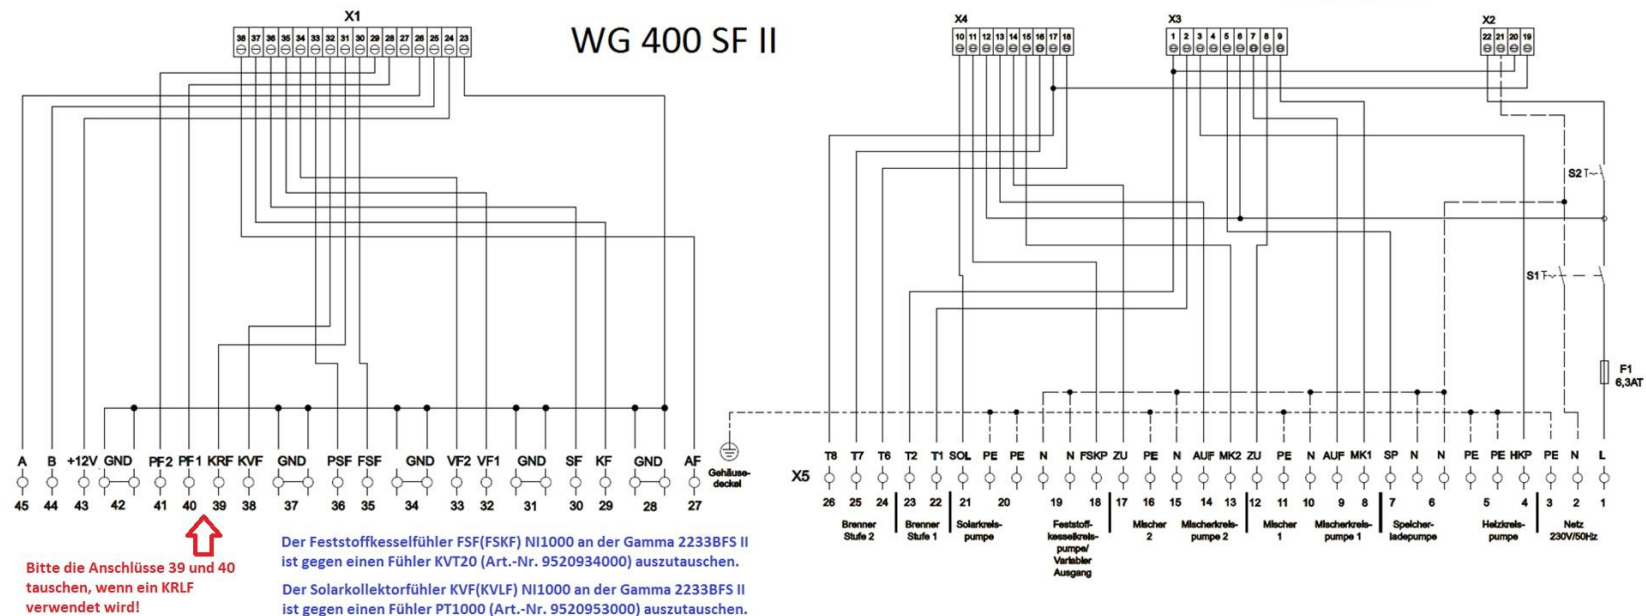

 Bitte die Anschlüsse 39 und 40 tauschen, wenn ein KRLF verwendet wird!

Der Feststoffkesselfühler FSF(FSKF) NI1000 an der Gamma 223BFS II ist gegen einen Fühler KVT20 (Art.-Nr. 9520934000) auszutauschen.

Der Solarkollektorfühler KVF(KVLF) NI1000 an der Gamma 2233BFS II ist gegen einen Fühler PT1000 (Art.-Nr. 9520953000) auszutauschen.

EbV Elektronikbau- und Vertriebs GmbH

Heisterner Weg 8-12

57299 Burbach

 support@ebv-gmbh.de



und



+49 2736 44 30 5 - 900

+49 2736 44 30 5 - 901

Servicezeiten

Montag – Donnerstag 08:00 – 12:30 Uhr und 13:30 – 16:00 Uhr

Freitag 08:00 – 12:30 Uhr und 13:30 – 15:00 Uhr