
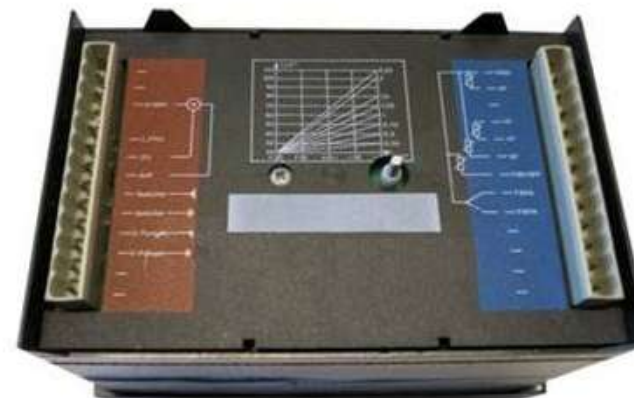


Austausch LHR / HR 90 (Nied Elektroheizung) gegen THETA+ N23B

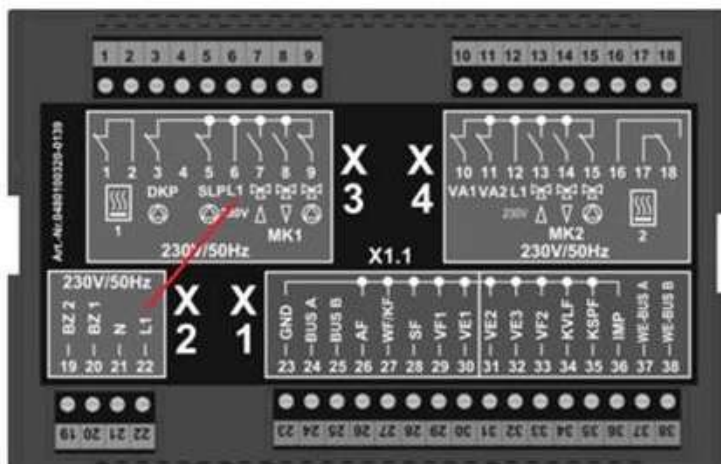

Von der Klemme X2-22 zur Klemme X3-6 muss eine Brücke gelegt werden.

Nied LHR 90 Anschluss		THETA 23B Anschluss
N	→	X2-21
L (PH)	→	X2-22
ZU	→	X3-8
AUF	→	X3-7
Speicher <	→	X3-2
Speicher >	→	X3-1
U-Pumpe <	→	entfällt
U-Pumpe >	→	X3-9

Nied LHR 90 Anschluss		THETA 23B Anschluss
GND (13)	→	X1-23
AF (13)	→	X1-23
AF (12)	→	X1-26
VF (10)	→	X1-23
VF (9)	→	X1-29
SF (13)	→	X1-23
SF (8)	→	X1-27 (WF/KF)!!
Klemme 1-7 frei		

EbV Elektronikbau- und Vertriebs GmbH

Heisterner Weg 8-12
57299 Burbach


✉ support@ebv-gmbh.de

☎ und 📞
+49 2736 44 30 5 - 900
+49 2736 44 30 5 - 901

Servicezeiten

Montag – Donnerstag 08:00 – 12:30 Uhr und 13:30 – 16:00 Uhr
Freitag 08:00 – 12:30 Uhr und 13:30 – 15:00 Uhr

Austausch LHR / HR 90 (Nied Elektroheizung) gegen THETA+ N23B

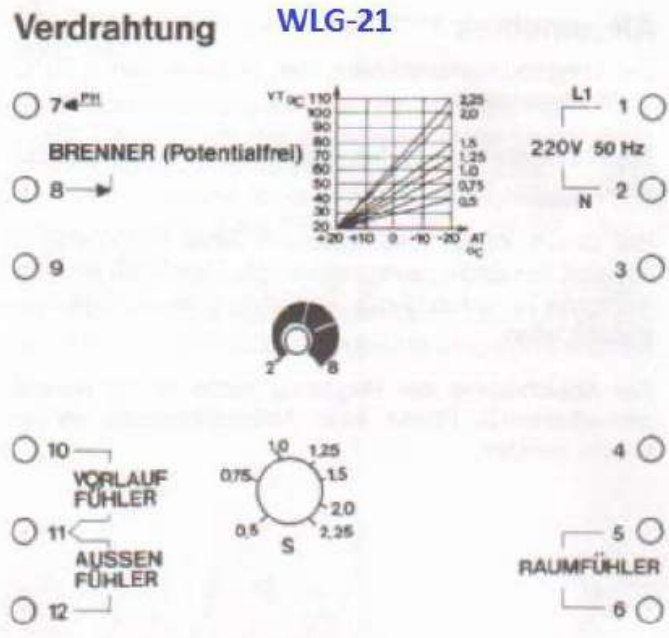


8. Anschlussbild CETA 104



Gefahr!
Der Anschluss ist nur vom autorisierten Elektrofachmann durchzuführen! Vor Öffnen des Gerätes in jedem Fall stromlos schalten!

230V-Anschlüsse

Niederspannungsanschlüsse

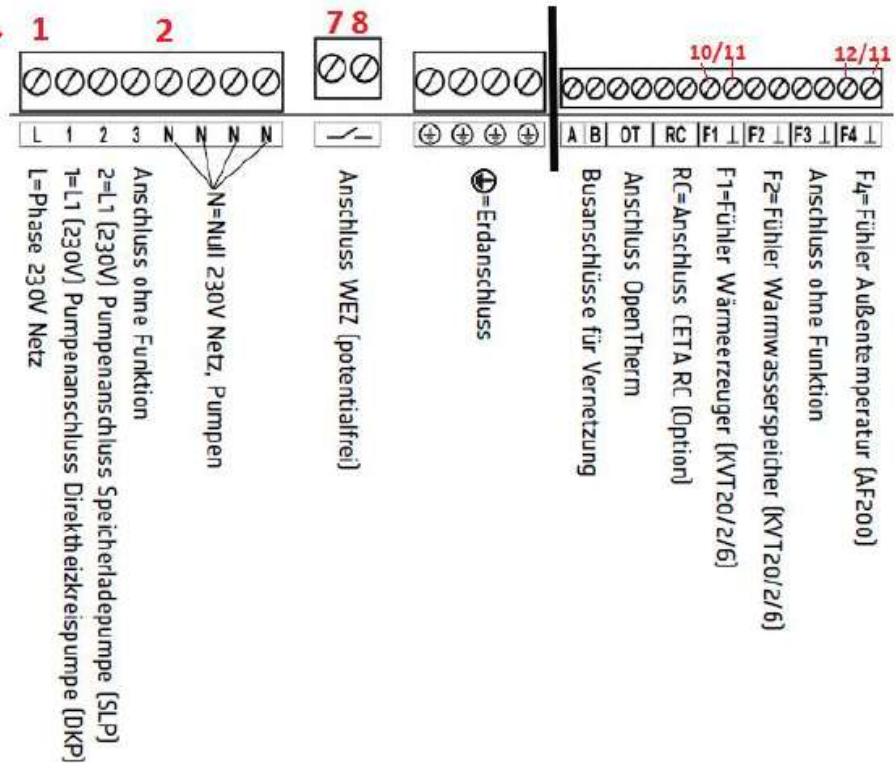

EbV Elektronikbau- und Vertriebs GmbH

Heisterner Weg 8-12
57299 Burbach

 support@ebv-gmbh.de



und



+49 2736 44 30 5 - 900
+49 2736 44 30 5 - 901

Servicezeiten

Montag – Donnerstag 08:00 – 12:30 Uhr und 13:30 – 16:00 Uhr
Freitag 08:00 – 12:30 Uhr und 13:30 – 15:00 Uhr

Austausch LHR / HR 90 (Nied Elektroheizung) gegen THETA+ N23B

Parametrierung CETA 104:

Aufgrund dessen, dass die CETA 104 noch mehr Funktionen abbildet als die EB-WLG 20/21, sollten folgende Parameter-einstellungen noch vorgenommen werden.

Parameter 07:01 = AUS (Warmwasser)

Parameter 04:02 = 5°C (KT min)

Optional: Parameter 04:05 = --- (Aus) (Mindestlaufzeit)

EbV Elektronikbau- und Vertriebs GmbH

Heisterner Weg 8-12
57299 Burbach

✉ support@ebv-gmbh.de

 **und** 
+49 2736 44 30 5 - 900
+49 2736 44 30 5 - 901

Servicezeiten

Montag – Donnerstag 08:00 – 12:30 Uhr und 13:30 – 16:00 Uhr
Freitag 08:00 – 12:30 Uhr und 13:30 – 15:00 Uhr